




a/ fotografia

Rys. II-10. Oprawa Zakładu A-20 typ ORz-5 do
rtęciówek 250 W - 400 W umieszczonych poziomo

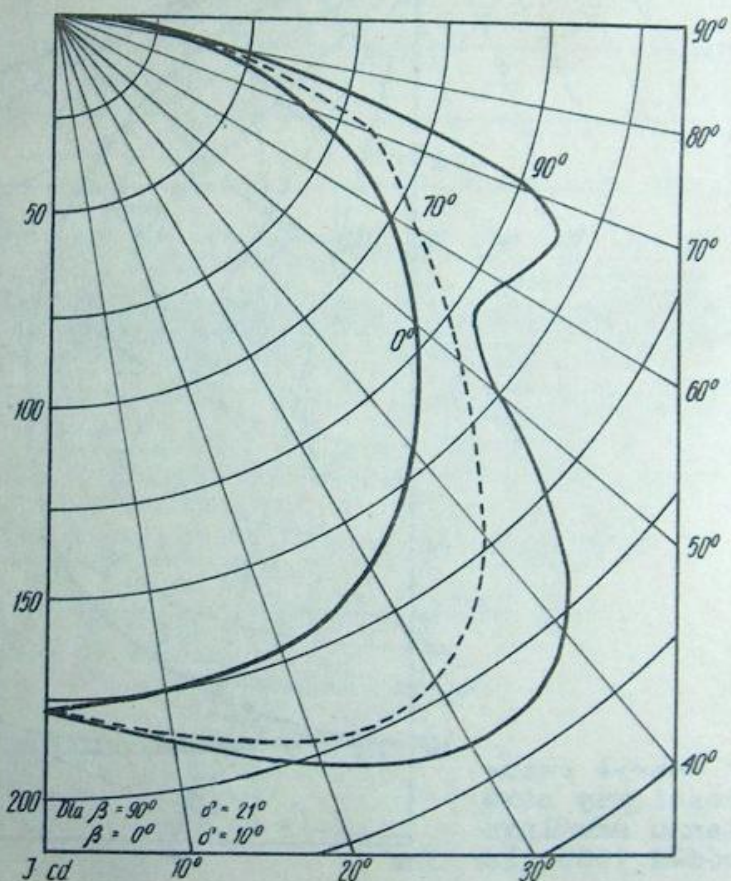

b/ rozsył światłości
przy strumieniu świe
tlnym źródeł 1000 lm